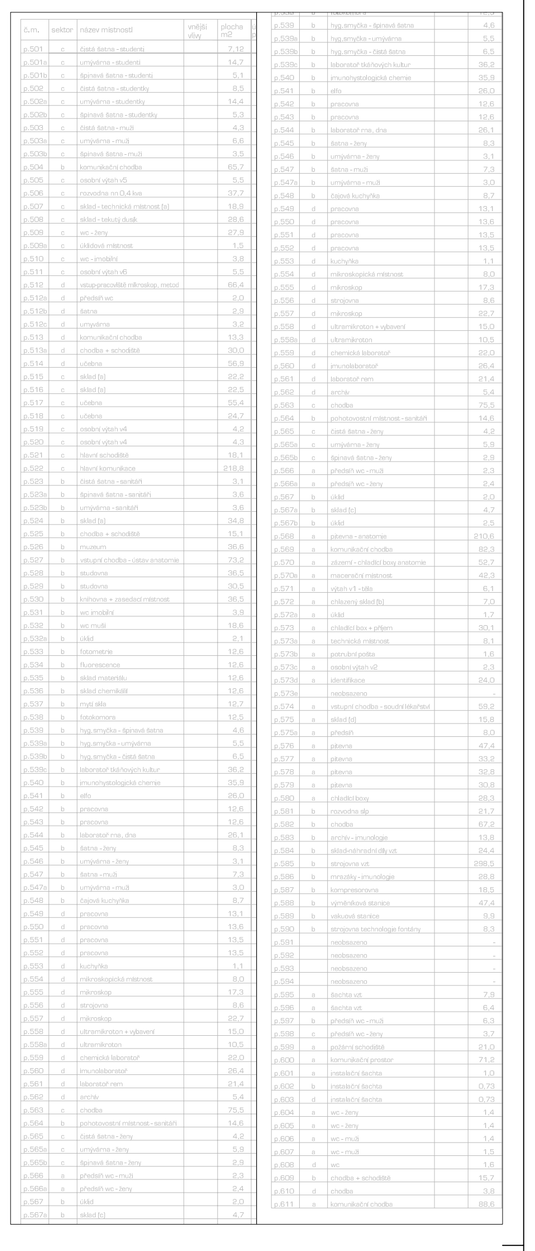

LEGENDA:

ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- Ústředna EPS
- Zařízení dálkového přenosu
- Obslužné pole požární ochrany
- Klíčový trezor požární ochrany
- Výstupní prvek 12x OUT
- Vstupně / výstupní prvek 4x IN / 2x OUT
- Zdroj 24V/5A
- Optickokouřový hlásič nad podhledem s paralelní indikací
- Optickokouřový hlásič na stropě
- Teplotní hlásič na stropě
- Tlačítkový hlásič
- Siréna vnitřní
- Siréna s majákem venkovní
- Kabel J-HYSTY 1x2x0,8
- Kabel 1x2x0,8, E30
- Kabel 10x2x0,8, E30

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

- Ústředna evakuačního rozhlasu
- Mikrofonní pult
- Reproduktor stropní podhledový 6W/100V
- Reproduktor nástěnný 6W/100V
- Kabel 1x2x1,5, E30
- Indukční smyčka
- UTP CAT 5e

Pozici koncových prvků na stropech je nutné koordinovat s ostatními technologiemi a se soutiskem koncových prvků. Kabely v CHÚC a v shromažďovacích prostorech budou splňovat třídu hořlavosti B2caS1d0 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm.

1.	11.04.2012	Doplnění odpínání zdrojů EKV.
2.	24.05.2012	Doplnění ovládání PSUM...viz seznam změn revize.
INDEX	DATUM, JMÉNO, PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ateliér-r, spol. s r.o., Uhelná 27, Olomouc 772 00				
VYPRACOVAL	Michal Svoboda				
KONTROLOVAL	Petr Vychodil				
SCHVÁLIL	Jiří Šafránek				
MÍSTO STAVBY	ul. Hněvotínská, Olomouc	DATUM	05/2012	MĚŘÍTKO	1:100
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc	ZAKÁZKA	ZS-11-026	FORMÁT	10x A4

merit® MERIT GROUP a.s.
MERIT GROUP a.s., Březnova 7, 772 00 Olomouc
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230 206, e-mail: merit@merit.cz

STAVBA
Dostavba teoretických ústavů Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

OBSAH - NÁZEV VÝKRESU
půdorys 1.pp - EPS, ER - část 2.

OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR
4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

STUPEŇ dokumentace pro provedení stavby	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU	Č. VÝTISKU
		1 - SL 02	